


保護者様

我孫子市教育委員会
我孫子市立久寺家中学校
校長 高橋 秀彦

風薫る季節とはいえ、朝夕には風が冷たく感じる候、保護者の皆様におかれましては益々ご清栄のこと
お慶び申し上げます。

学校敷地内の放射線の量を測定しましたのでお知らせします。除染は我孫子市における当面の除染の目
安値（ $0.26 \mu\text{Sv/h}$ 50 cm高）を基に、教育委員会が実施して行きます。各校の実情・児童生徒への影響等
から計画的に対応します。尚、今回プールサイドの除染作業が終了しましたので、今号より8月までプール
の数値も掲載させていただきます。

※除染までの間 $1 \mu\text{Sv/h}$ （50 cm高）以上の地点は「立入禁止」、 $0.26 \sim 1 \mu\text{Sv/h}$ 未満（50 cm高）の地
点は「長い時間活動しない」との指導を行います。またこの内容は市のホームページにもアップされます。

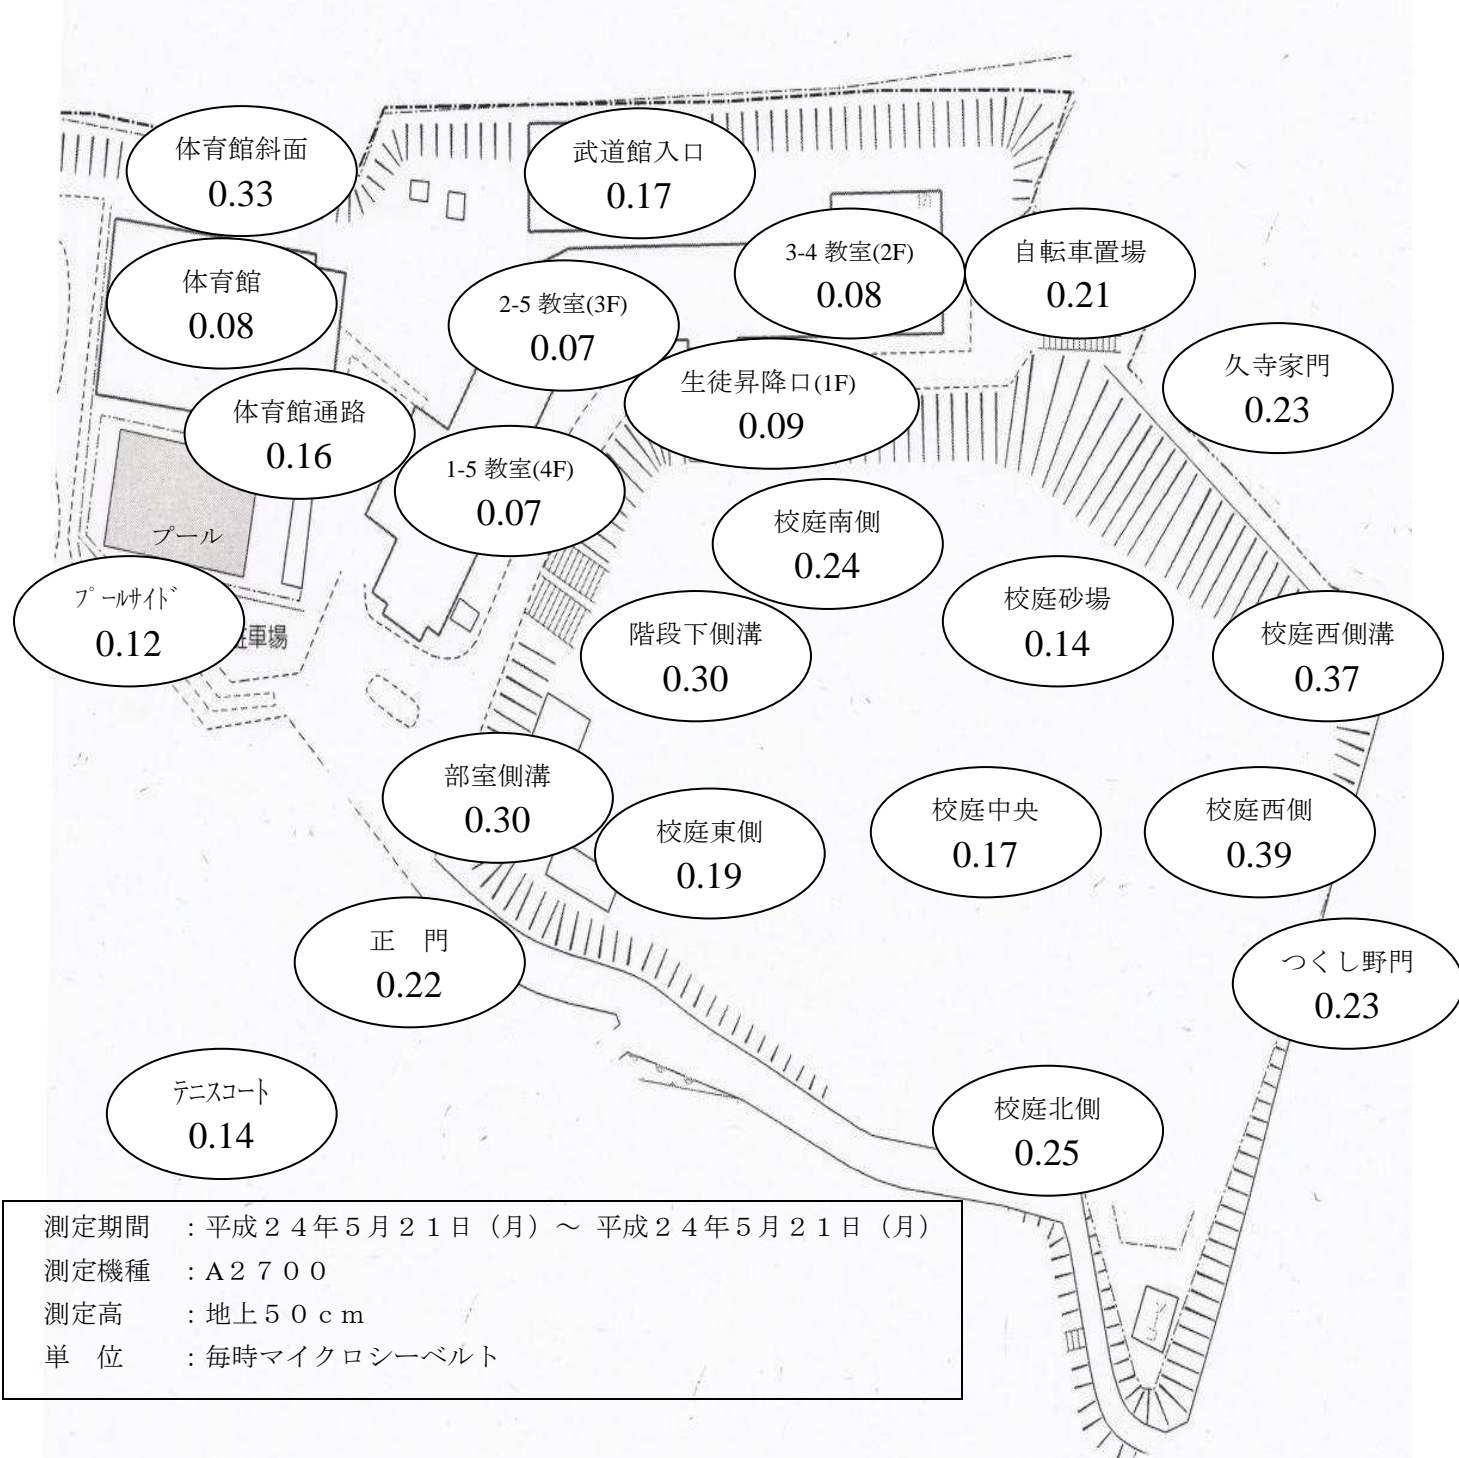

測定期間 : 平成24年5月21日(月) ~ 平成24年5月21日(月)
測定機種 : A2700
測定高 : 地上50cm
単位 : 毎時マイクロシーベルト